

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ANTIFOULING		
Diesel	Δοσολογία πρόληψης 1:10000	Δοσολογία απολύμανσης 1:2000
100 Liter	10 ml	50 ml
200 Liter	20 ml	100 ml
300 Liter	30 ml	150 ml
400 Liter	40 ml	200 ml
500 Liter	50 ml	250 ml
600 Liter	60 ml	300 ml
700 Liter	70 ml	350 ml
800 Liter	80 ml	400 ml
900 Liter	90 ml	450 ml
1000 Liter	100 ml	500 ml
2000 Liter	200 ml	1 Ltr
3000 Liter	300 ml	1,5 Ltr
4000 Liter	400 ml	2 Ltr
5000 Liter	500 ml	2,5 Ltr
6000 Liter	600 ml	3 Ltr.
7000 Liter	700 ml	3,5 Ltr
8000 Liter	800 ml	4 Ltr
9000 Liter	900 ml	4,5 Ltr
10000 Liter	1 Ltr	5 Ltr



ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

ΜΕΤΑ ΑΡΚΕΙ Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


Προσοχή !

Μετά την προσθήκη του Antifouling, μπορεί οι νεκροί οργανισμοί να φράξουν τα φίλτρα πετρελαίου, ίσως χρειαστεί και ο καθαρισμός της δεξαμενής, εξαρτάται πάντα από την έκταση μόλυνσης της δεξαμενής καυσίμου.

ΟΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ Η ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ!

Οι συνιστώμενες δοσολογίες αναγράφονται συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα.

Μετά την προσθήκη του Antifouling ίσως χρειαστεί και ο καθαρισμός της δεξαμενής

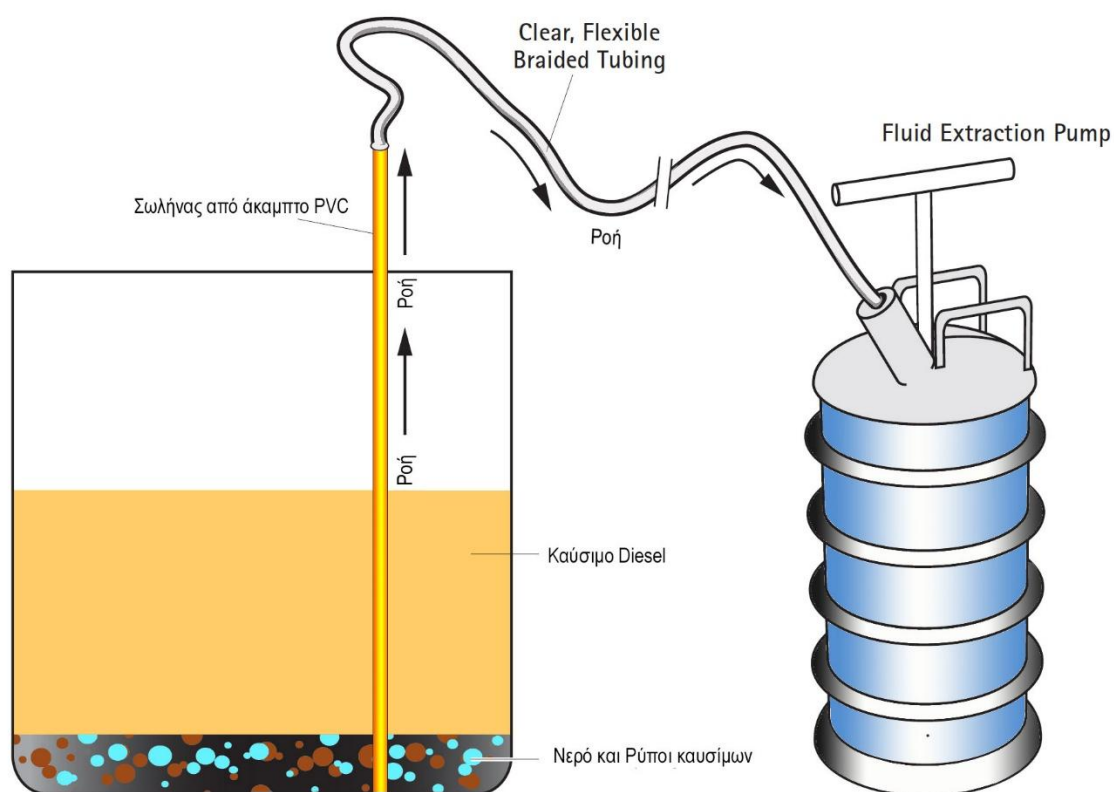

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Λάμπρογλου

Sales & Marketing ERC Additives

☒ Σοφίας 4 - Βέροια

T.K. 591 00,

☎ Tel: +30 23314 00127 κιν.6997104435

Fax: +30 23310 91255

✉ info@lamproglou.gr - web: <http://www.lamproglou.gr>

<http://www.erc-additiv.gr>